

DN 315 PP 58.23m 75.9%






ERDGESCHOSS




Gem. Vorprüfung durch die Fachabteilung genügt zur rechnerischen Einhaltung der Lüftbelastung des Standards (gem. Werkvertrag).
Aus Komfortgründen empfehlen wir Ihnen eine bessere Vorgabe der SSK III für die Aufenthaltsräume auf der Nord-, Ost- und Süd-Seite vorzuziehen.
Zu Grunde dieser Einschätzung liegt die Einplanung einer Lüftungsanlage.



Keller und Erdgeschoss müssen vor Rückstau gesichert werden!

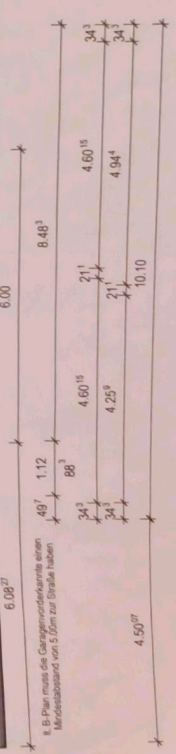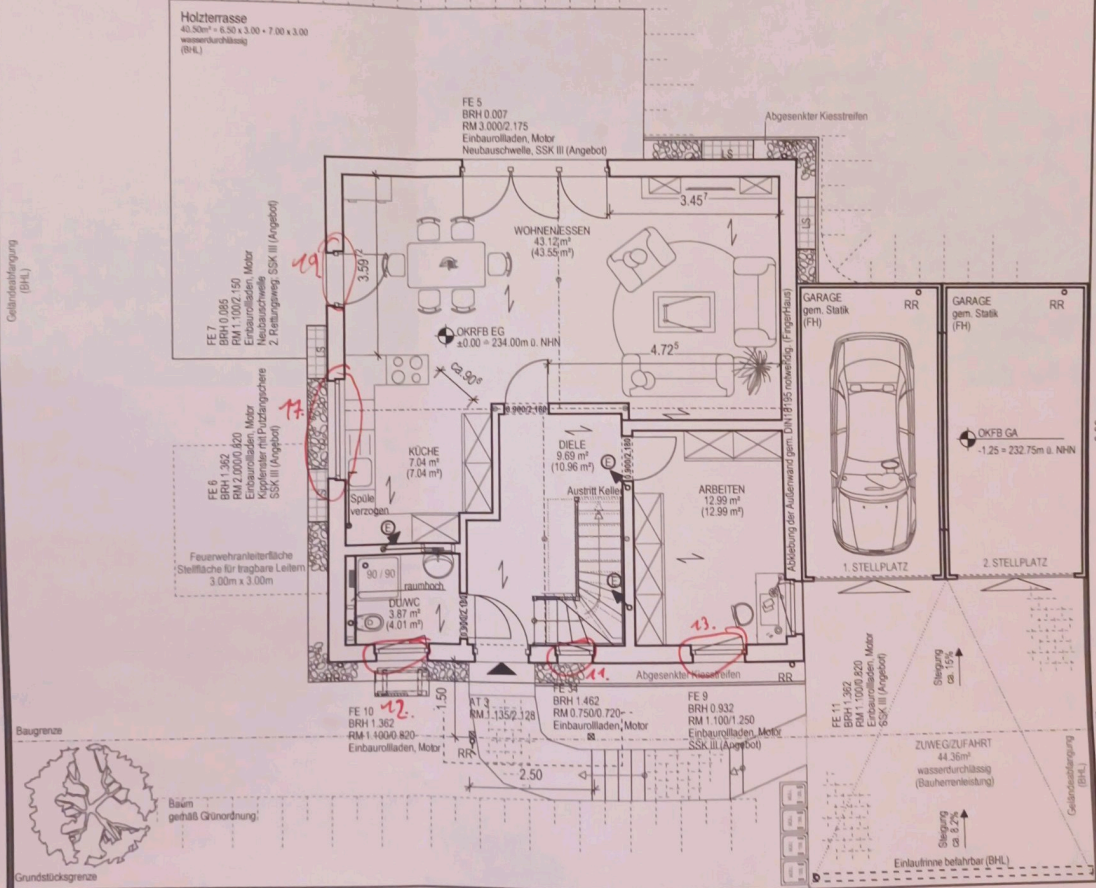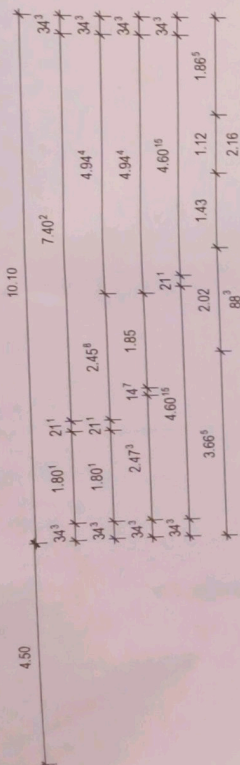

Lavaweg
(Fertige Straße)

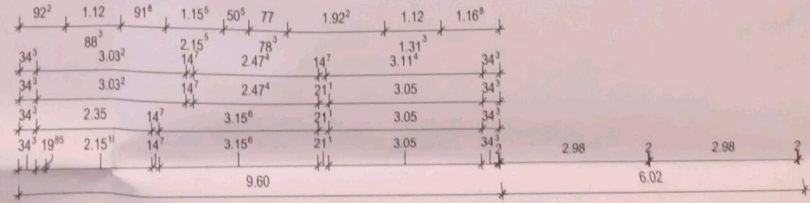



! B-Plan muss die Geländegrenzen und einen Mindestabstand von 1,00m zur Straße haben

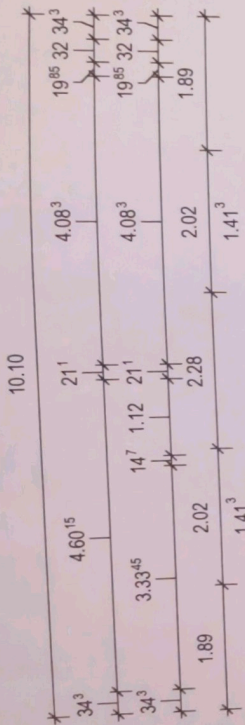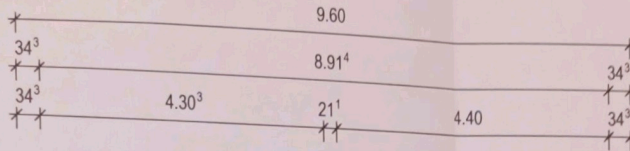

FE 27
BRH 0.817
RM 2.000/1.350
Einbaurollladen, Motor
SSK III (Angebot)


FE 26
BRH 0.817
RM 2.000/1.350
Einbaurollladen, Motor
ohne Mittelsteg, SSK III (Angebot)
2 Rettungsweg

Feuerwehrrampefläche
Stellfläche für tragbare Leitern
3.00m x 3.00m

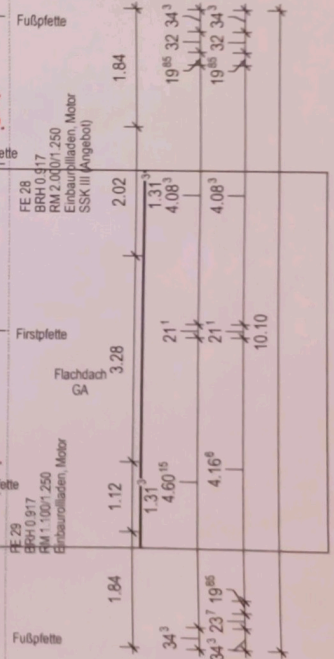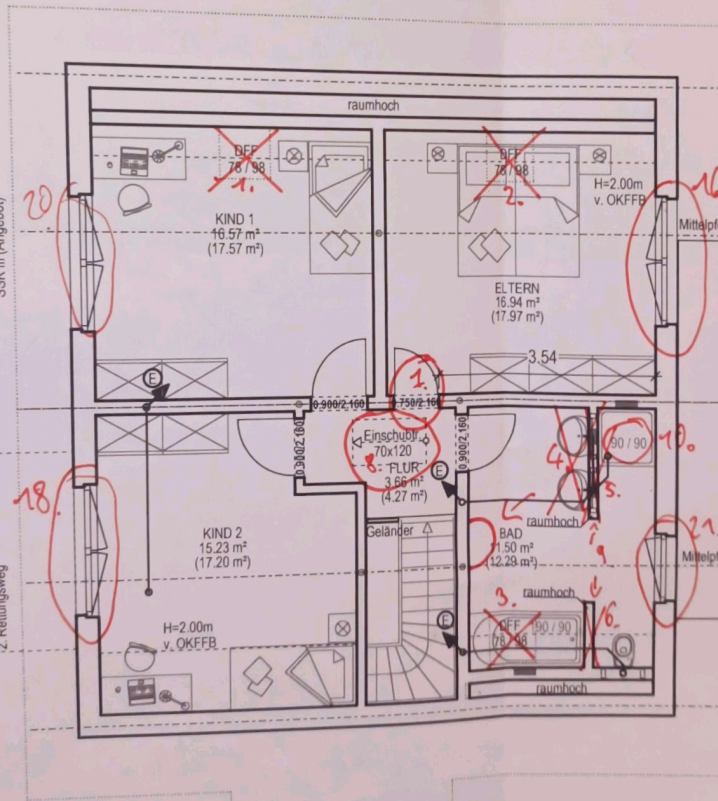


DACHGESCHOSS


DN 38°, Kniestock 1.30m
DÜ-Traufe ca. 0.80m, DÜ-Ortsgang ca. 0.80m

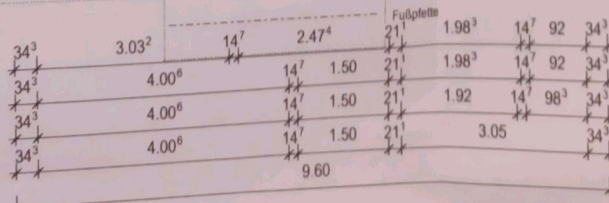


Gem. Vorprüfung durch die Fachabteilung genügt zur rechnerischen Einhaltung der Lärmbelastung der Standard aus (gem. Werkvertrag).
Aus Komfortgründen empfehlen wir Ihnen eine bessere Verglasung der SSK III für die Aufenthaltsräume auf der Nord, Ost und Süd-Seite vorzusehen.
Zu Grunde dieser Einschätzung liegt die Einplanung einer Lüftungsanlage.

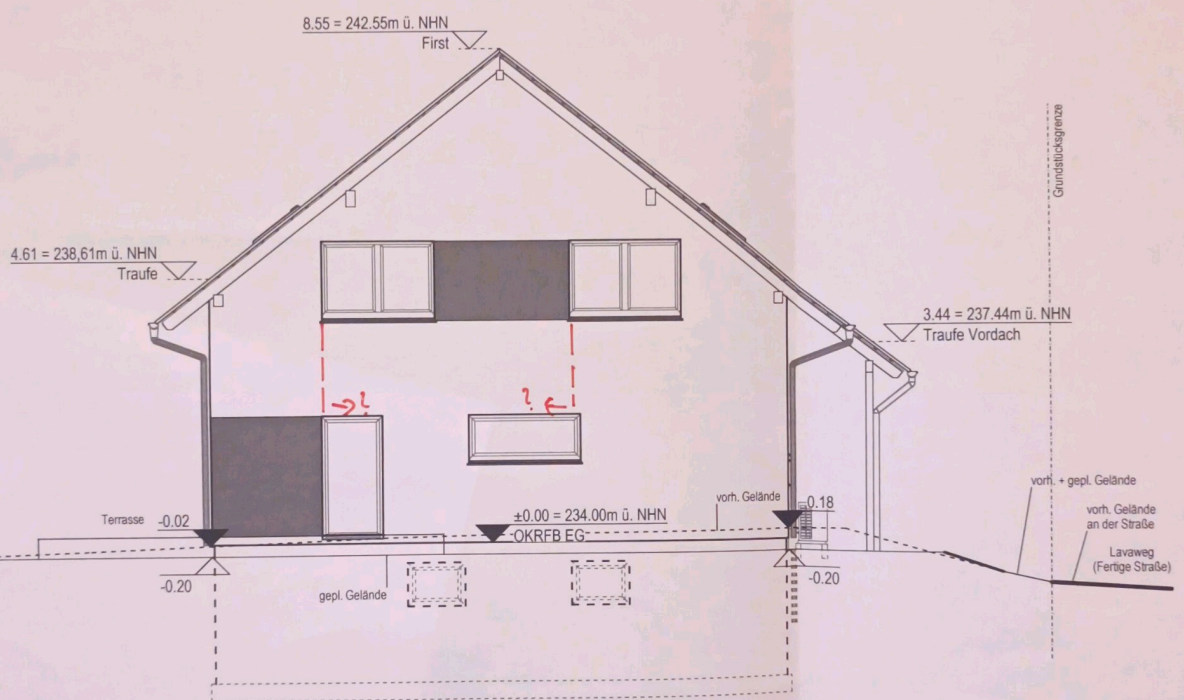


West-Ansicht

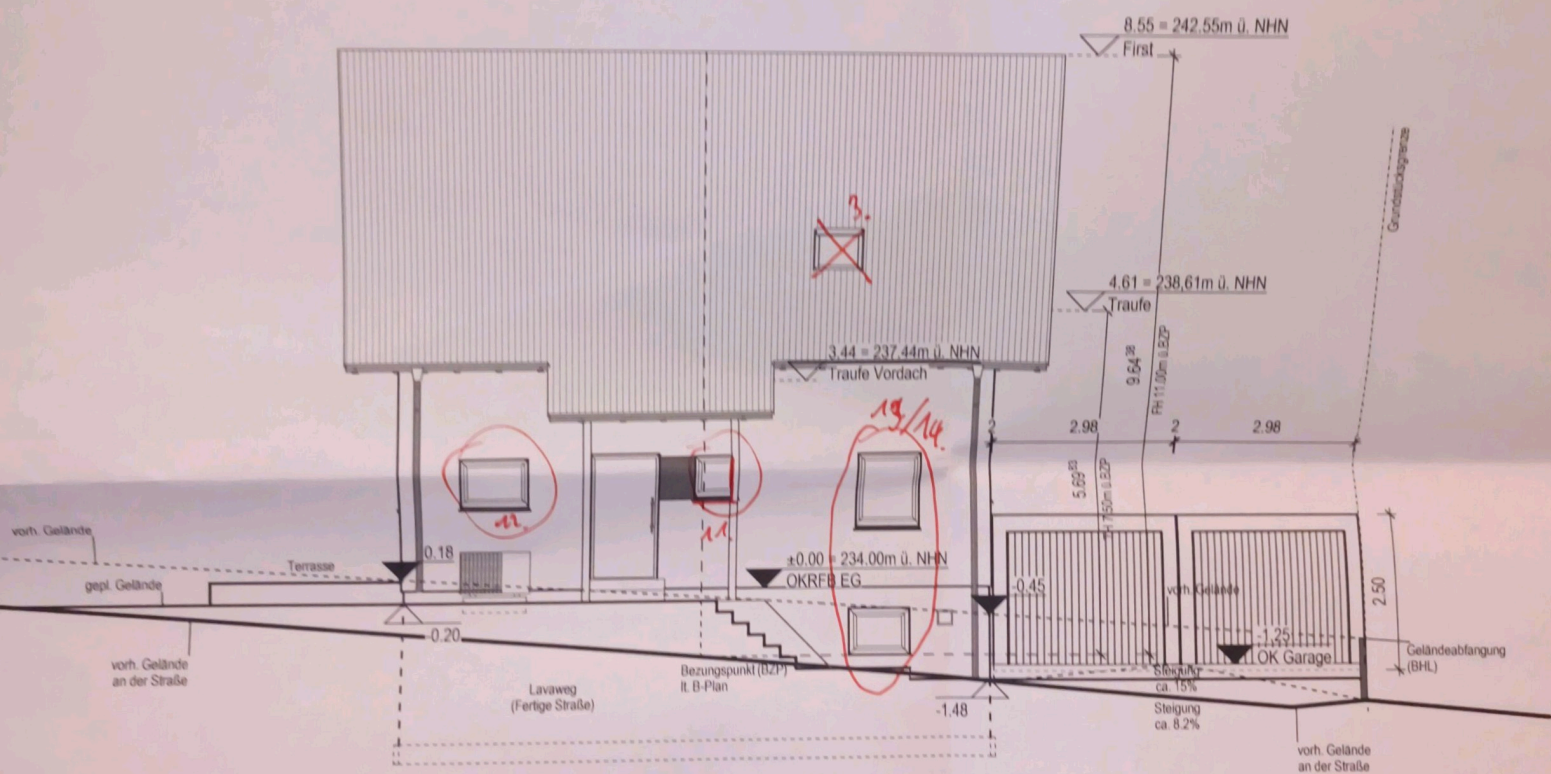

Süd-Ansicht

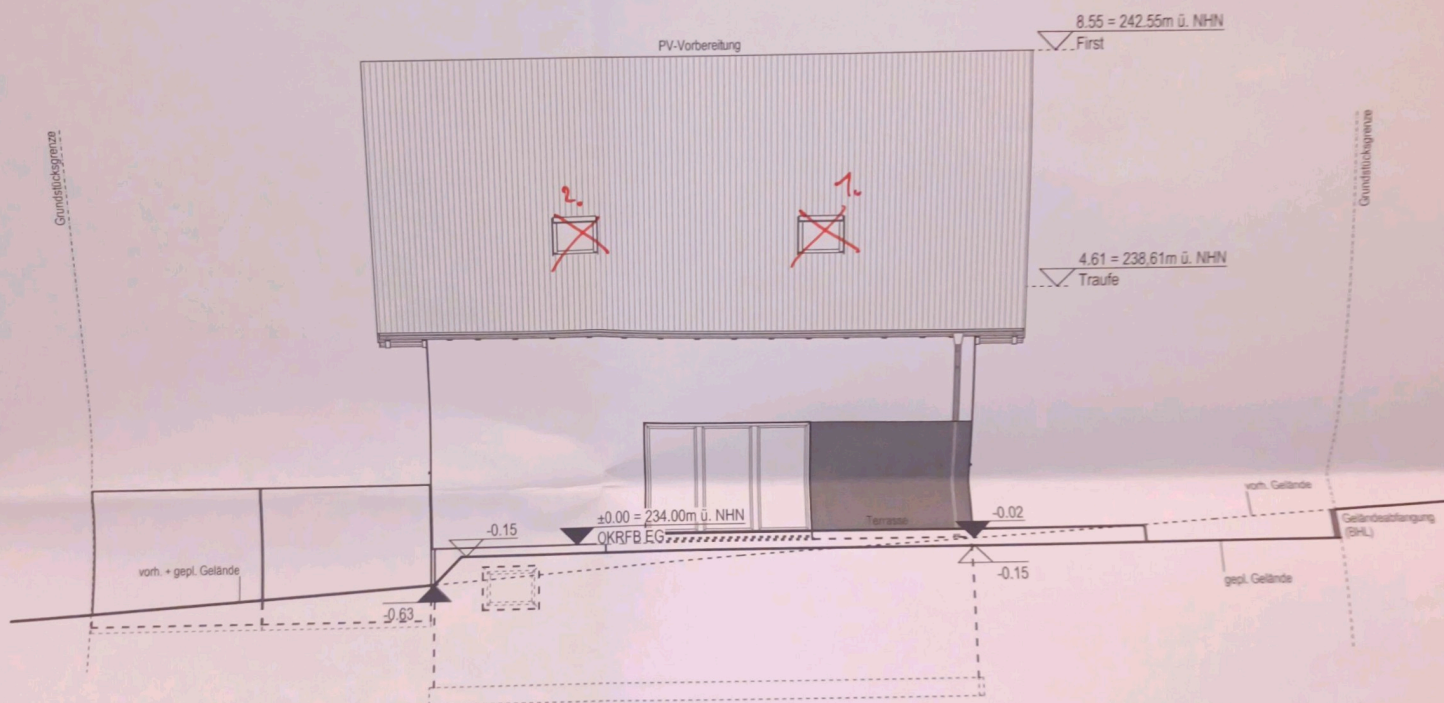

Nord-Ansicht

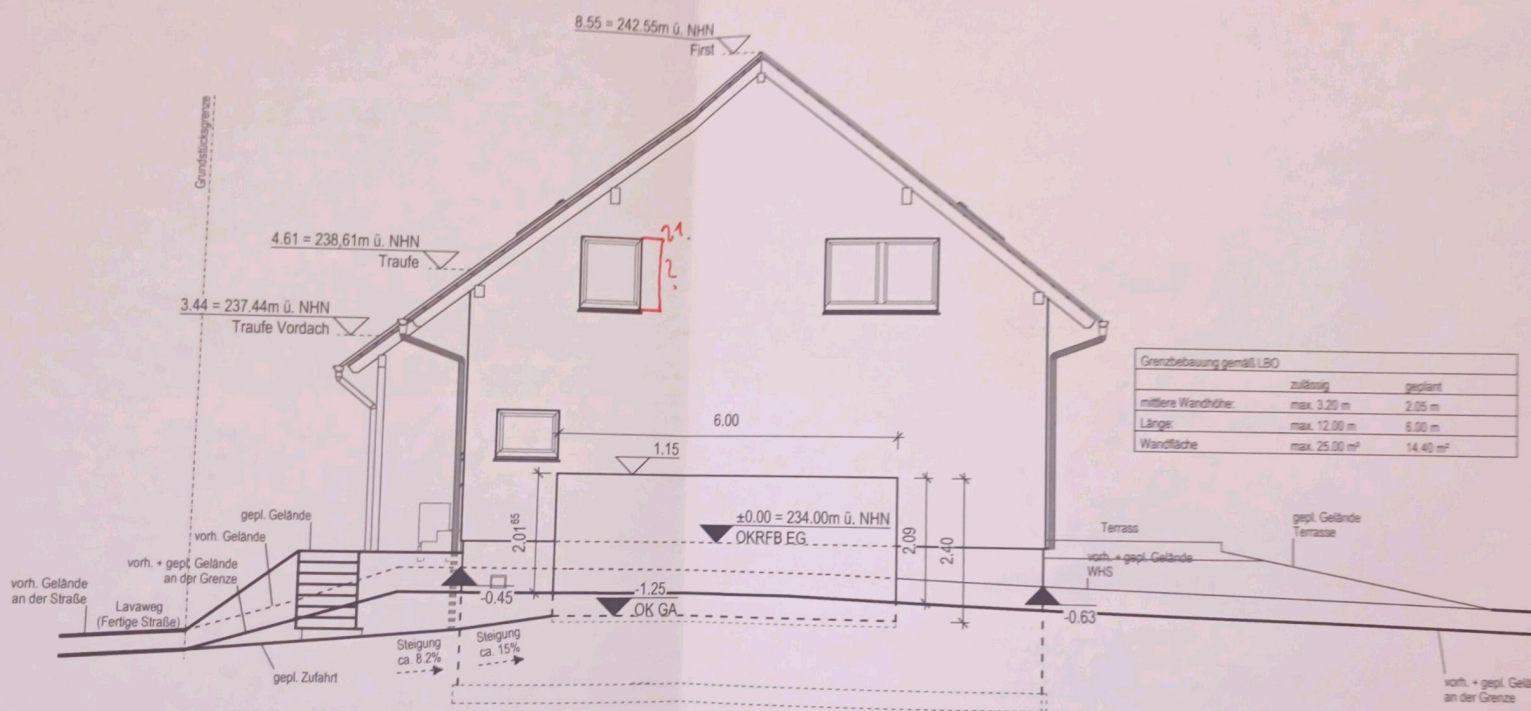

Ost-Ansicht